



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2, 3, 4;  
 Тел. 8(495) 687-36-19; e-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ» В СВАО**

129327, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 19/1 тел. (495)-471-21-44  
 E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Уникальный номер записи в реестре  
 аккредитованных лиц: RA.RU.21НН96

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель Главного врача,  
 Руководитель Испытательного лабораторного  
 центра филиала



О.В. Романовская

**ПРОТОКОЛ**

**ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 008.И105 от 22 Августа 2023 г.

1. Код образца (пробы): 20.23.105
2. Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявление № 03-256 от 15.01.2023
3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Мюльберг К.В.
4. Юридический адрес: 119635, г. Москва, ул. Малая Пироговская, 23-42.
5. Наименование образца (пробы): Смывы на объектах до обработки (дезинфекции)
6. Место отбора: , ул. М. Грузинская №26 , стр.1 «Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского».
7. Условия отбора, доставки  
 Время и дата отбора: 17.08.2023 12:00  
 Ф.И.О., должность: лаборант Мюльберг К.В.  
 Доставлен в ИЛЦ: 18.08.2023 10:00
8. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений:  
 МИ 02-16-7.2.-02/05 «Орган инспекции. Методические инструкции. Порядок отбора образцов (проб)»
9. Место осуществления деятельности ИЛЦ: 129085, г. Москва, ул. Бочкова, д.5
10. Дополнительные сведения: ИЛЦ не несет ответственности за несоблюдение условий отбора и транспортировки образца (пробы)

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ / ИССЛЕДОВАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ**

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 18.08.2023 в 10:00; дата начала испытаний 18.08.2023 в 10:30; дата выдачи результата 22.08.2023 12:29						
105/1	Вытяжная система вентиляции (горячей зоны) 1 этаж	Общее микробное число	КОЕ/см <sup>2</sup>	2300	не нормируется	МР 4.2. 0220-20
105/2	Вытяжная система вентиляции (горячей зоны) 2 этаж	Общее микробное число	КОЕ/см <sup>2</sup>	2800	не нормируется	МР 4.2. 0220-20
105/3	Вытяжная система вентиляции (горячей зоны) 3 этаж	Общее микробное число	КОЕ/см <sup>2</sup>	3000	не нормируется	МР 4.2. 0220-20

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Чевелева М.А. зав МБЛ филиал ФБУЗ

Ф.И.О. должность лица, ответственного за оформление протокола: Беляева И.А., оператор

Центр гигиены и эпидемиологии  
 в городе Москве в СВАО города Москвы  
 129327, Москва, ул. Летчика Бабушкина, д.19/1  
 Тел. (495) 471-21-44 Факс (495) 471-4642 1


Протокол № 105 распечатан 22.08.2023

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ  
 Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 18.08.2023 в 10:00 ; дата начала испытаний 18.08.2023 в 10:30; дата выдачи результата 22.08.2023 12:29						
106/4	Вытяжная система вентиляции ( горячей зоны ) 4 этаж	Общее микробное число	КОЕ/см2	110	не нормируется	МР 4.2. 0220-20
106/5	Вытяжная система вентиляции ( горячей зоны ) 5 этаж	Общее микробное число	КОЕ/см2	120	не нормируется	МР 4.2. 0220-20
106/6	Приточная установка П1	Общее микробное число	КОЕ/см2	100	не нормируется	МР 4.2. 0220-20
106/7	Приточная установка П2	Общее микробное число	КОЕ/см2	100	не нормируется	МР 4.2. 0220-20
106/8	Приточная установка П3	Общее микробное число	КОЕ/см2	150	не нормируется	МР 4.2. 0220-20

Ф.И.О. лица, ответственного за проведение испытаний: Чевелева М.А., зав. МБЛ

Ф.И.О. должность лица, ответственного за оформление протокола: Беляева И.А., оператор

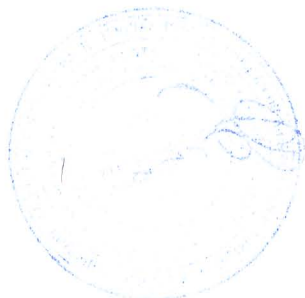

Протокол № 106 распечатан 22.08.2023

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ  
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.