

MONTAGE MIT UMMANTELTEM MONTAGESEIL INSTALLATION WITH COATED INSTALLATION CABLE

I. Einsatz von ummanteltem Montageseil

Use of coated installation cable

- zur Vermeidung von Kontaktkorrosion zwischen Edelstahlnetz und Tragkonstruktion
- zur Vermeidung von Scheuerstellen bei Rahmen mit beschichteter Oberfläche
- ...
- to avoid contact corrosion between the cable mesh and the substructure
- to avoid rub marks on frames with coated surfaces
- ...



Montageseil-Durchmesser = Netzseil-Durchmesser

Installation cable diameter = mesh cable diameter

CXL micro nicht mit ummanteltem Montageseil lieferbar

CXL micro not available with coated installation cable

II. Verfügbare Optionen an ummanteltem Montageseil

Available options of coated installation cable

Netzseil-Durchmesser	Netzseil-Konstruktion	Montageseil-Durchmesser	Montageseil-Konstruktion	Art. Nr.	Farbe
mesh cable diameter	mesh cable construction	installation cable diameter	installation cable construction	art. No.	colour
1,5mm	7x7	1,5 - 1,75mm	7x7	820-01517**	natur
1,5mm	7x7	1,5 - 1,75mm	7x7	820-01517SW	black
2,0mm	7x7	2,0 - 2,40mm	7x7	820-02024	natur
2,0mm	7x19	2,0 - 2,40mm	7x19	830-02024	natur*
3,0mm	7x19	3,0 - 3,40mm	7x19	830-03035	natur

* für Maschenweite 40mm [7x19]_for mesh width 40mm [7x19]

** auch für Netztyp CXS gültig_also valid for mesh type CXS

Sonderdurchmesser, -farben und -konstruktionen auf Nachfrage_special diameters, colours and rope constructions on demand

Berücksichtigung der Ummantelungsstärke in Netzplanung und -produktion. Gegebenenfalls sind größere Leerröhren zu berücksichtigen.
Please pay attention to the thickness of the coating during mesh planning and -production. If necessary consider using larger ferrules



Für sämtliche PA12 ummantelten Seile gilt die Brandschutzklasse HB nach UL94

Fire protection class HB according to UL94 is valid for all PA12 coated installation cables

III. Montage-Hinweis

Installation instruction


1. Vor dem Verpressen des ummantelten Montageseiles (zur Montageverlängerung und zum Montageverschluss) ist dieses abzumanteln, um eine kraftschlüssige Verbindung beim Pressvorgang zu erzeugen
Strip the PA-coating first everytime you want to extend or lock the installation cable
Due to that you ensure that you achieve a durable and force fitting result
2. Entfernen der PA-Ummantelung gem. nachstehender Anleitung
Remove the PA-coating according to the following description



Bei nicht sachgemäßer Abmantelung kann es zum Rutschen an der Verpressung kommen
 If the coating is not stripped properly, the connecting ferrule may slip

Das Seilende darf nur soweit freigelegt werden, dass die Ummantelung beim Pressvorgang bündig mit der Klemmenkante ist. Dadurch wird das Eindringen von Wasser und damit einhergehende Langzeitschäden am Montageseil vermieden.

To avoid water penetration and long term damage to the installation cable remove the coating in the same length as the connecting ferrule.

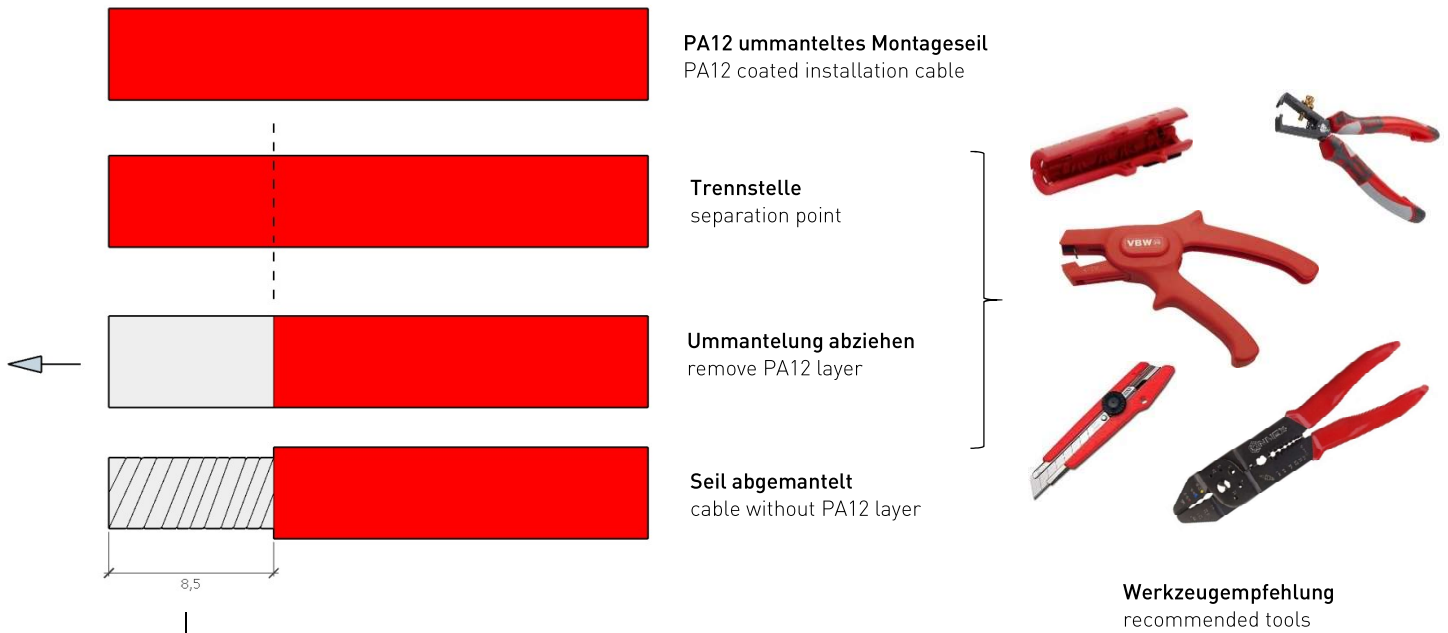

Montage-Hinweis
installation instruction

